



**มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**  
**รายละเอียดการก่อสร้างชี้แจงเพิ่มเติม**

**โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย (ก่อสร้างต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วน)**

1. งานประตู่ สำหรับติดตั้งภายในห้องน้ำหญิง1 และห้องน้ำชาย1 ให้ติดตั้งชุดบานประตู่ไม้อัดยางกรู (HPL) หนา 0.6 มม. สำเร็จรูปจากโรงงาน วงกบไม้สังเคราะห์ (WPC) แบบมีซี่วงกบ
2. งานติดตั้งชุดประตู่ D7 ในห้องน้ำชาย 1 จากเดิมให้ทำการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ แก๊ซเป็น ยกเล็ก งานรื้อถอน ให้ใช้ชุดประตู่ D7 ของเดิม โดยให้ทำการขัดแต่งผิวทำสี ใหม่
3. งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว สำหรับติดตั้งในห้องน้ำ ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 CFM
4. งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ให้ดำเนินการติดตั้งบริเวณตำแหน่งที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบระบายน้ำเดิมของมหาวิทยาลัย
5. งานพื้นยกสแต๊ป B-8 ขนาด 5.50x12.00x0.20 ม. (ห้องปฏิบัติการ) , B-10 ขนาด 4.35x5.80x0.20 ม. (ห้องนวดประคบ) , B-12 ขนาด 4.35x6.20x0.20 ม.(ห้องผดุงครรภ์) ให้ยกเล็กรายละเอียดงานโครงไม้ปิดทับลามิเนต ตามแบบตกแต่งภายใน โดยให้ใช้รายละเอียดตามแบบสถาปัตยกรรม
6. งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ให้มีรายละเอียดคุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้
  - 6.1 โต๊ะส่วนรับรองลูกค้า (F1) ,เก้าอี้ส่วนรับรองลูกค้า (F2)
    - รูปภาพตัวอย่าง



- โต๊ะหวายเทียมหน้า TOP กระดาษเคลือบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x90x70 ซม.
- เก้าอี้หวายเทียม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x69x77 ซม.



## 6.2 เก้าอี้ยาว (ส่วนนั่งรอ) แบบ 4 ที่นั่ง (F3)

- รูปภาพตัวอย่าง



- ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 230 ซม.
- ที่นั่งและพนักพิง พับขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ผลิตจากสแตนเลสเกรด 201 ความหนาสแตนเลส 1.1 มม.
- ขาผลิตจากสแตนเลสเกรด 201 ความหนาสแตนเลส 1.1 มม.
- เฉพาะคานสีด้าใต้ที่นั่งผลิตจากเหล็กพ่นสีด้า ความหนาเหล็ก 1.2 มม.
- พนักพิงปั๊มระบายอากาศ
- ไม่มีท้าวแขน
- ปลายขามีจุกปิดปลายขาถนัด รอย ปรับความสูงได้
- โครงสร้างแข็งแรง



### 6.3 เก้าอี้ (F4)

- รูปภาพตัวอย่าง



- ขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 54 x 88 ซม.
- ขาเหล็กชุบโครเมียม
- เท้าแขนคงที่ ไม่สามารถปรับระดับได้
- พนักพิงกรุผ้าตาข่ายหลังเน็ต สามารถระบายอากาศได้ดี
- เบาะที่นั่งกรุด้วยผ้าตาข่ายหลังเน็ต สามารถระบายอากาศได้ดี




#### 6.4 เก้าอี้ (F5)

- รูปภาพตัวอย่าง



- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 51 x 92 ซม.
- โช้คแก๊ส มีก้านโยก
- ความลึกเฉพาะเบาะที่นั่งไม่น้อยกว่า 47.5 cm.
- ที่พนักแขนคงที่ ไม่สามารถปรับระดับได้
- ระบบโยกเอนทั้งตัว
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำเก้าอี้ด้วยโช้ค
- พนักพิงกรุผ้าตาข่ายหลังเน็ต สามารถระบายอากาศได้ดี
- เบาะที่นั่งบุฟองน้ำอย่างดี หุ้มด้วยผ้า
- โครงขาผลิตจากเหล็ก



#### 6.5 เตียงห้องตรวจ (F6)

- รูปภาพตัวอย่าง




- ขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 60 x 80 ซม.
- โครงขาเหล็ก
- พื้นนอนหุ้มหนังเทียม PVC
- มีเก้าอี้สำหรับรองเหยียบ



#### 6.6 เก้าอี้ห้องแต่งตัว (F7)

- รูปภาพตัวอย่าง

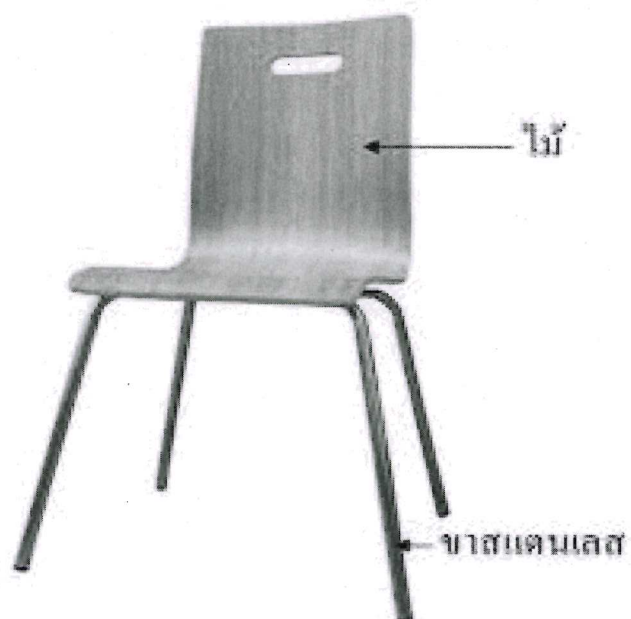

- ขนาดไม่น้อยกว่า 41 x 46 x 85 ซม.
- เก้าอี้ไม้
- โครงขาเสถียร



6.7 เติ่ง สปาชนิดเจาะหลุมหน้า (F8)

- รูปภาพตัวอย่าง



- ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 200 x 75 ซม.
- ผลิตจากไม้เนื้อแข็งได้มาตรฐานและคุณภาพดี
- เบาะทำจากโฟมอัดเกรดเอ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม



## 6.8 โต๊ะ (F9) และเก้าอี้ (F10) ส่วนพักผ่อน+อาจารย์

- รูปภาพตัวอย่าง



- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 180 x 75 ซม.
- ผลิตจากไม้เนื้อแข็งได้มาตรฐานและคุณภาพดี ทาสีอะคริลิค
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 39 x 95 ซม.
- ปลอก/ผ้าโพลีเอสเตอร์ ,ผ้าฝ้าย
- โครงไม้จริง, ทาสีอะคริลิค
- ที่นั่ง ไฟเบอร์บอร์ด, โฟมโพลียูรีเทน
- ที่บุรองที่นั่ง เส้นใยโพลีโพรพิลีนไม่ทอ



6.9 โต๊ะส่วนพักผ่อน+อาจารย์ (F11)

- รูปภาพตัวอย่าง



- โต๊ะโครงสร้างไม้จริง
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 90 x 75 ซม.
- หน้าที่อป ทำจากไม้จริงหนา 2 ซม.
- สีไม้อ่อน



6.10 เก้าอี้ส่วนพักผ่อน+อาจารย์ (F12)

- รูปภาพตัวอย่าง



- ขนาดไม่น้อยกว่า 53 x 55 x 74.5 ซม.
- โครงสร้างไม้จริง
- สีไม้อ่อน



#### 6.11 เติ่งเตี้ย พร้อมเบาะ (F14)

- รูปภาพตัวอย่าง




- ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 200 x 58 ซม.
- ผลิตจากไม้เนื้อแข็งได้มาตรฐานและคุณภาพดี
- เบาะทำจากโฟมอัดเกรดเอ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม



## 6.12 ม่านปรับแสง

- รูปภาพตัวอย่าง

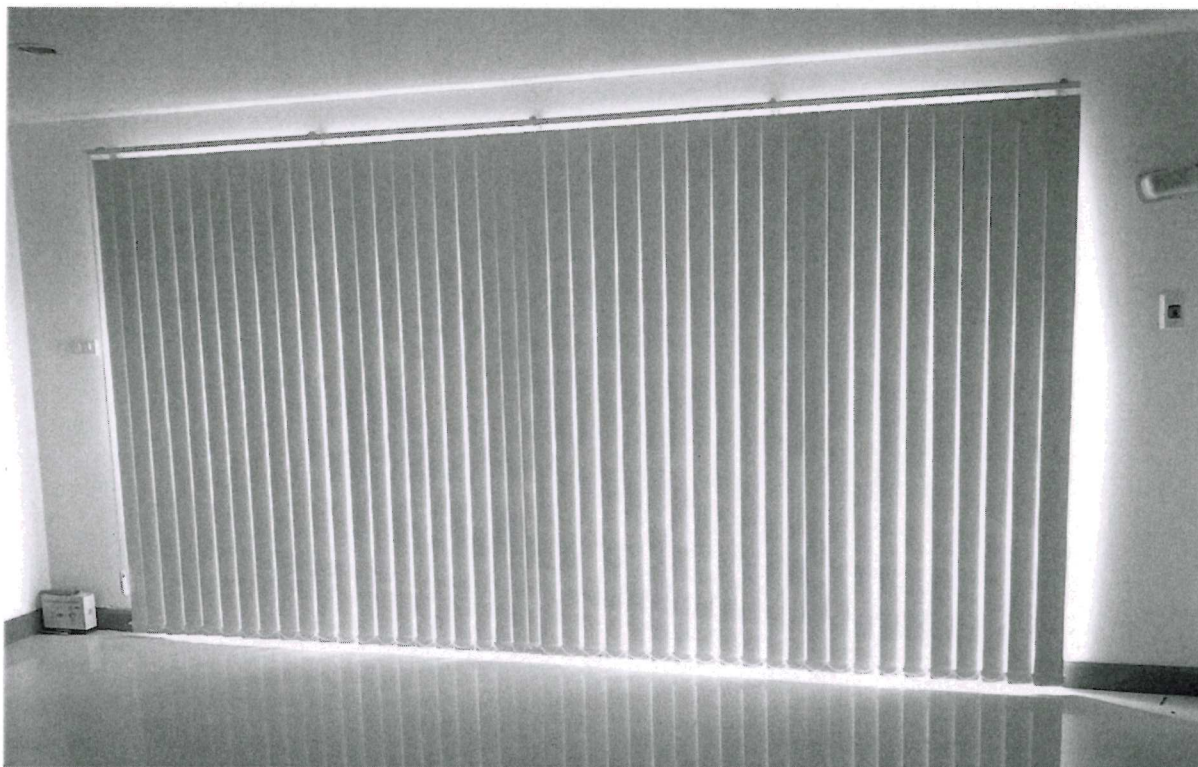

- เป็นผ้าที่ทำมาจากเส้นด้าย Polyester หรือ Fiberglass แล้วนำมาเคลือบ PVC ชนิดพิเศษ
- ม่านปรับแสงแบบทึบแสงสามารถป้องกันแสงแดดและความร้อนจากภายนอกได้ถึง 100% รวมทั้งป้องกันรังสี UV ได้
- ใบม่านปรับแสงไม่อมฝุ่น



### 6.13 ฉากกั้นห้องตรวจ+นวด

- รูปภาพตัวอย่าง



- เป็นผ้าปูโต๊ะพับจีบ พร้อมรางอลูมิเนียม
- สีและแบบผ้า เลือกภายหลัง



มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

23 สิงหาคม 2567